


Общество с ограниченной ответственностью "Серебрянский цементный завод"

тел.: +7 (4912) 39-21-49, факс.: +7 (4912) 39-21-51, evs@srcz.ru

ИНН 6208007944, 391720, Рязанская обл, Михайловский р-н, Октябрьский рп, Кооперативная ул, дом 1

(адрес изготовителя: индекс, город, область, улица, дом)

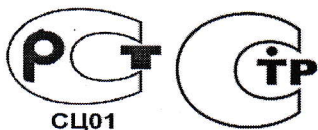

На заводе действует
система менеджмента качества
ISO 9001:2015

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5Н
(класс прочности 42,5, нормальноотвердеющий)
ГОСТ 31108-2020
ПАРТИЯ №275

Дата отгрузки: 18 сентября 2021 г.

Номера транспортных средств:

Класс прочности:

Группа эффективности цемента при пропаривании:

Прочность при сжатии в возрасте 28 суток: 51,8 МПа
(среднее значение за 3 мес)Коэффициент вариации: 0 %
(среднее значение за 3 мес)Добавки (вспомогательный компонент): известняк - 4,5%
(наименование, количество)Добавки (специальные и технологические): отсутствуют
(наименование, количество)Активность цемента в возрасте 2 суток: 24,5 МПаНормальная плотность цементного теста: 27,25 %Ложное схватывание: Нет
(да - при наличии)Сроки схватывания: начало - 2 :40 час-мин
конец - 3 :35 час-мин

СЕРЕГИНА Т.Н.
СМЕН. ЛИМИК-КОНТРОЛЕР
ОКК ЛАБОРАТОРИЯ
000 «СЦЗ»

Минералогический состав клинкера (расчетный за предыдущий месяц), %		
Трехкальциевый силикат (C ₃ S)	C ₃ S+C ₂ S > 67,0	65,53
Двухкальциевый силикат (C ₂ S)		9,9
Трехкальциевый алюминат (C ₃ A)	не более 8,00	7,99
Четырехкальциевый алюмоферит (C ₄ AF)	не нормируется	13,36

Значение удельной эффективной активности
естественных радионуклидов Аэфф: 86,48±7,16 Бк/кг

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения на момент поставки, но не более 60 сут. с даты отгрузки.

Начальник лаборатории и
ОКК

(подпись)

Котова Н.Н.
(ФИО)

(знак контроля)